


INTERRUTTORE GEN.	
ALIMENTAZIONE GENERALE	
Assorbimento A.	18
Assorbimento kW.	5,5
Protezione A.	
Sezione cavo mmq.	6

TRASFORMATORE	
ALIMENTAZIONE AUSILIARI	
Prot. primario A	4
VA	40 VA
Prot. secondario A	2
Sezione cavo mmq.	1,5

VENTIL. EVAPORANTE 1	
CIRCOLAZIONE ARIA Per 3.000 mc/h con 300 Pa consuma 0,43 kw e 0,72 A	
Assorbimento A.	1,8
Assorbimento kW.	1,18
Protezione A.	3,6
Sezione cavo mmq.	1,5

COMPRESSORE N°1	
CIRCOLAZIONE FREON	
Assorbimento A.	16
Assorbimento kW.	5
Protezione A.	16
Sezione cavo mmq.	4

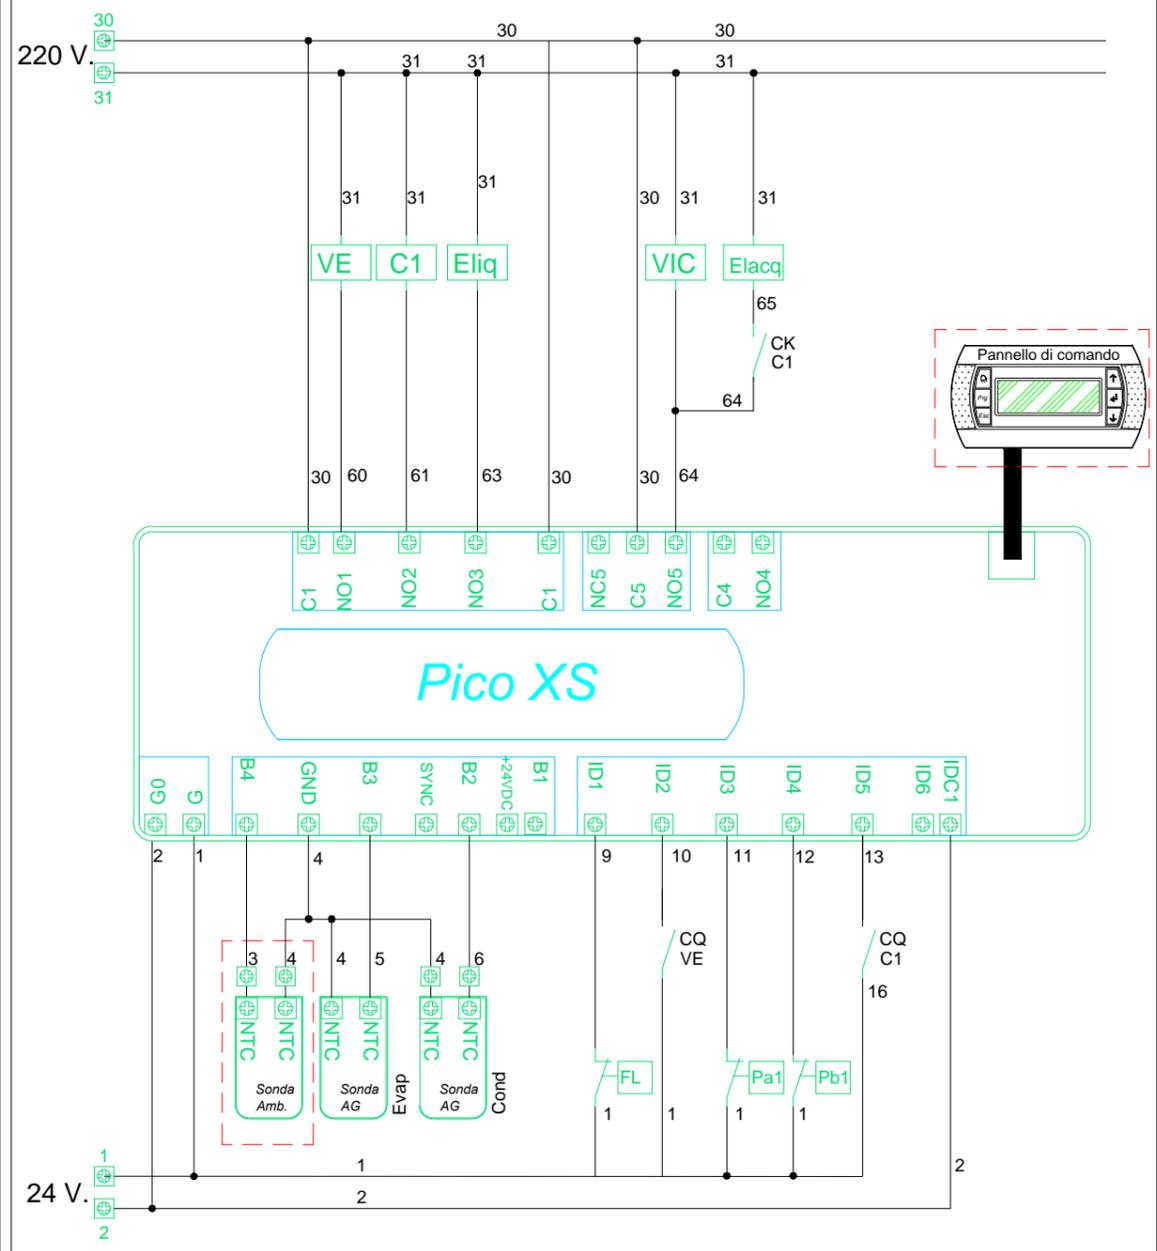

LEGENDA CIRC. AUSILIARI	
CQ	CONTATTO MAGNETOTERMICO
CK	CONTATTO TELERUTTORE
C1	COMPRESSORE
VE	VENTILATORE EVAPORANTE
R1	RESISTENZE ELETTRICHE
Eliq	ELETTROVALVOLA LIQUIDO
Pa	PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE A RIARMO MAN.
Pb	PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE A RIARMO AUT
Ag	TERMOSTATO ANTIGELO
INT.	INTERRUTTORE
TS	TERMOSTATO SICUREZZA RESISTENZE ELETTRICHE
TsC1	TERMISTORE COMPRESSORE1
Vraf	ventola raffreddamento inverter compressore

LEGENDA CIRC. POTENZA	
I.G.B.P.	INTERRUTTORE GENERALE BLOCCO PORTA
F.	FUSIBILE
Q.	MAGNETOTERMICO
K.	TELERUTTORE
INT.	INTERRUTTORE
C.K.	CONTATTO TELERUTTORE
M.	MOTORE
PE.	COLLEGAMENTO DI TERRA

MORSETTIERA ALIMENTAZIONI	
ALIMENTAZIONE GENERALE	L1 L2 L3 LN Pe
SONDA TEMPERATURA AMBIENTE CAVO SCHERMATO	8 9 Pe
TERMINALE AMBIENTE	Pe

VENTILATORE	
+10 marrone	GND bianco
0..10V verde	
66 68 67	
+10 rosso	GND blu
0..10V giallo	
	POTENZIOMETRO

6				
5				
4				
3				
2				
1				
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTI		DIS.	APPR.	DATA
NOTE:				
		N°REVISIONE	CARTELLA/COMMESSA	TAVOLA N.
Via Tinoretto 16/18 20090 Segrate (MILANO) Tel. 02.2138077 / 02.26921929 Fax. 02.2138989 e-mail: info@condimax.it Sito: www.condimax.com		0	892	862
CLIENTE		DATA: 28/02/2020		
BLUE MARLIN		SCALA:		
OGGETTO		DISEG.: Luigi		
Schema elettrico condizionatore Zunino		APPROVATO: Max		
Via Panzeri, 1 Settimo Milanese		RIFERIMENTO CAD:		
EVP-6-1-E+MCWH - mat 04-20				
STATO	PRELIMINARE	DI MASSIMA	PROVVISORIO	ESECUTIVO